東芝全熱交換ユニット

(天井埋込形・加湿器付・マイコンタイプ)

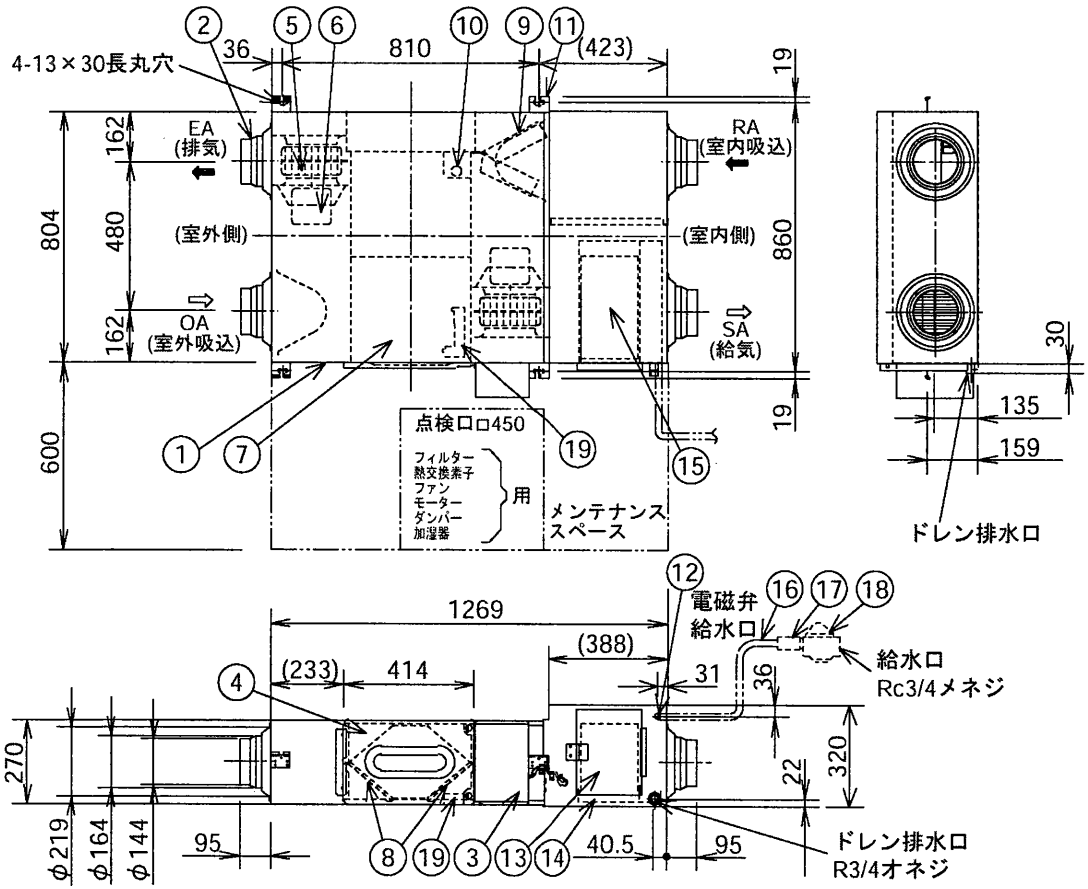

注) 1. 接続ダクト：呼び径φ 150
2. 上記寸法は断熱材の厚みは含みません。
3. 二点鎖線部（減圧弁、配管継手、軟鋼管）については、同梱（付属品）で現地施工となります。
4. 減圧弁（付属品）は、日本水道協会の登録商品です。
5. 給水配管工事は、所轄水道局の条例にしたがって正しくおこなってください。

※本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

品番	部品名	数量	材質	備考
1	フレーム	1	亜鉛鋼板	
2	アダプター	4	亜鉛鋼板	
3	電装ボックス	1		端子台内蔵
4	点検蓋	1	亜鉛鋼板	
5	ファン	2	ABS樹脂	
6	モーター	2		
7	熱交換素子	2	防燃紙＋難燃樹脂	全熱交換器
8	フィルター	2	不織布	捕集効率重量法82%
9	ダンパー	1		
10	ダンパーモーター	1		
11	吊り金具	4	亜鉛鋼板	
12	電磁弁	1		
13	加湿器点検蓋	1	亜鉛鋼板	
14	ドレンパン	1	鋼板	塗装
15	加湿器	1		滴下気化式
16	軟鋼管	1		付属品 (L: 2m)
17	配管継手	1		付属品
18	減圧弁	1		付属品 ストレーナー付 (#100)
19	CO_2センサー	1		

■ ご注意

1. 室外側ダクト2本（室外吸込及び換気ダクト）には、結露防止のための断熱を必ず行ってください。
2. 寒冷地・外風の強い場所では室外の外風が侵入することがありますので、電動ダンパーとの併用をお勧めします。
3. 熱交換換気の場合、下図に示すように、高温側吸込空気条件A、低温側吸込空気条件Bを空気線図上にプロットし、高温側空気Aが熱交換されて、C点のように飽和曲線をはみ出す空気条件となる場合は、熱交換素子に結露あるいは結霜を生じます。このような場合には、C点が飽和曲線より内側のC'点になるように低温側空気BをB'まで加熱してから使用してください。

■ 設置例

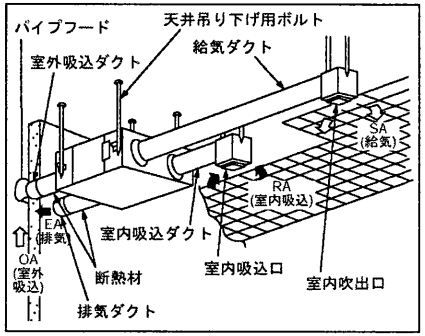



東芝キヤリア株式会社		形名	VNK-M350SS2
作成年月日	H.14.4.1	図面番号	TV001141-1/2